

取扱説明書

1 段温度調節器

PT-11A-H(加温用)

PT-11A-C(冷却用)



感電及び機器の損傷防止のため次の事項を守って下さい。



1. 水がかからないようにして下さい。
2. 濡れた手で触らないで下さい。
3. 元電源には漏電ブレーカーを使用して下さい。
4. 本機の取り付け、修理などの場合は元電源を切ってから行って下さい。
5. 出力には過大電流が流れないように仕様に記載の範囲でご使用下さい。
6. プラボックス蓋は閉めてご使用下さい。
7. 直射日光の当たる場所でのご使用は避けて下さい。


仕様

1. 品名	1 段温度調節器
2. 形番	PT-11A-H (加温用) PT-11A-C (冷却用)
3. 温度調節	マイクロコンピューターによる制御
4. 出力定格	AC250V 7A
5. 温度誤差	±0.5℃ (20℃測定時)
6. 温度調節範囲	5℃～35℃
7. 電源	AC100V又はAC200V (±10%) 50HZ/60HZ (共用)
8. 周囲温度	-10℃～50℃
9. 周囲湿度	35%RH～85%RH (結露しない事)
10. 外形寸法	縦×横×高さ=300×200×140
11. 重量	約1600g (本体のみ、プラボックス入り)
12. 付属品	温度センサー (20m) 1本

スナオ電気株式会社

静岡県浜松市東区下石田町1495
TEL 053-421-2281 (代)
FAX 053-422-0988
URL <http://www.sunao.co.jp>

入力・出力端子

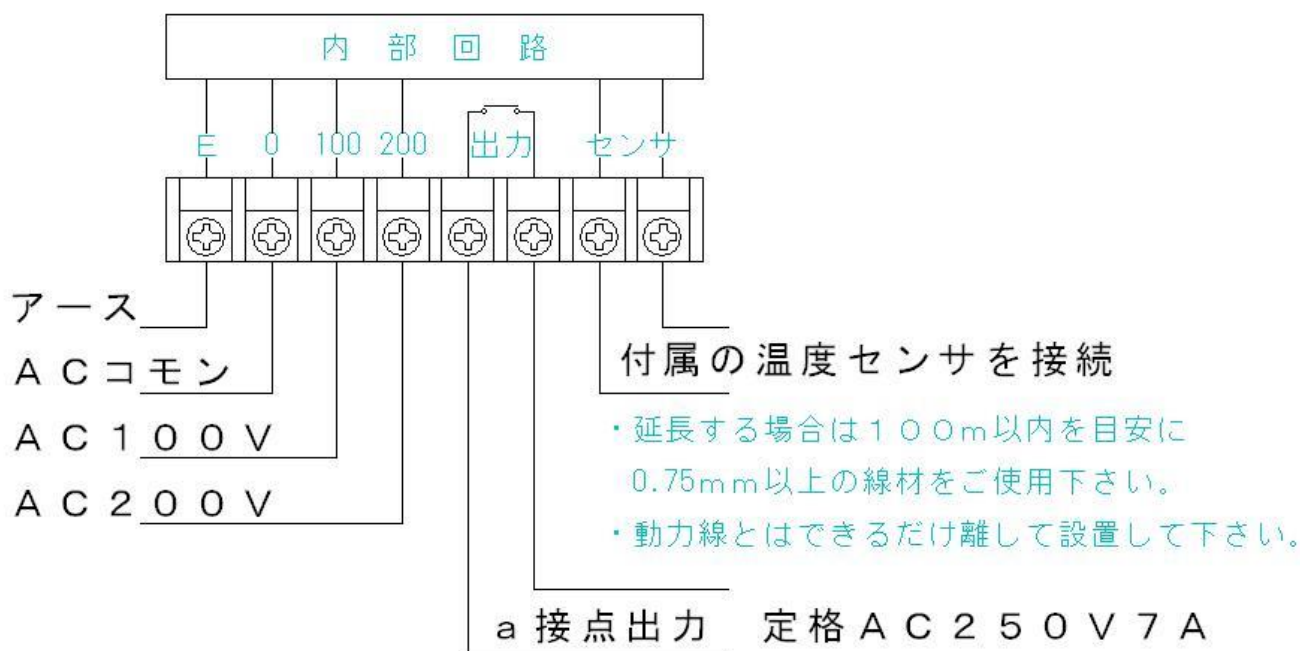

各部の名称

出力表示ランプ
出力中は点灯します。

温度表示窓
室温を表示します。
単位は℃です。



温度調節つまみ
希望温度に合わせます。

入出力端子台
結線は誤配線の無いように注意して下さい。

製品保証

1. 正常な使用状態による故障についてはお買い上げの日から1年間無償修理いたします。
2. 保証は製品単体とし、生産物等は含みません。
3. 次の場合は保証期間中でも有償修理となります。
 - イ) 使用上の誤り、お客様の改造等による故障
 - ロ) 落下等による破損、故障
 - ハ) その他自然故障以外の故障